



УТВЪРДИЛ:

Главен инженер

 инж. Т. Обретенков

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за определяне на остатъчния ресурс
на главен паропровод на турбогенератор №6 в „Топлофикация - Русе“ ЕАД

I. Необходимост от услугата: В съответствие с изискванията на „Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ“ към НЕК-АД София, февруари 1996г.

II. Технически характеристики:

Главен паропровод на ТГ-6 ляв ръкав

- Размери на тръбопровода:

дължина - $L = 40$ m.

диаметър - $D = 273$ mm.

дебелина на стената - $\delta = 20(22)$ mm.

брой монтажни заварки – 10 бр.

брой колена - 7 бр. (3 бр. коляно $90^\circ R=1370$, 2 бр. коляно $90^\circ R=375$, 2 бр. коляно $30^\circ R=1370$)

щучери на дренажи $\varnothing 28 \times 2.5$ - 2 бр.

- Материал: стомана 12X1МФ

- Работно налягане на паропроводите: $P_{\text{раб.}} = 10,0$ MPa;

- Работна температура на паропроводите; $T_{\text{раб.}} = 540^\circ\text{C}$;

- Работни часове на паропроводите към 01.04.2020г. – 164 528 часа;

- Брой пускове на паропроводите към 01.04.2020г. - 513 пуска;

III. Начин на изпълнение: чрез възлагане, от правоспособен Изпълнител.

IV. Изисквания към изпълнението: Контролът на метала се извършва от Орган за контрол на заварени съединения и метални изделия - вид С, акредитиран от ИА "БСА" съгласно БДС EN ISO/IES 17 020:2005г. със срок на валидност на акредитацията не по рано от 01.2021г.;

1. Всички материали, консумативи и оборудване за извършване на работата с изключение на тръбната вставка $\varnothing 273 \times 22$ материал 12X1МФ, се осигуряват от Изпълнителя.

2. Технически изисквания:

2.1. Монтаж на скеле;

2.2. Демонтаж на ламаринена обшивка и топлинна изолация в зоните предвидени за извършване на контрол и изхвърляне на отпадъците;

2.3. Подготовка на повърхнините за безразрушителен контрол: Контролирана повърхнина на колена - $2/3$ от периметъра на огънатата част на коляното, включваща

разтегнатата част и двете неутрални. Контролирана повърхнина на челни заварени съединения - заваръчния шев и 100 mm около шевната зона от двете страни на шева. Щуцери на дренажни линии - всички щуцери и околошевени зони с дължина 300÷400 mm от края на усиления на всички шевове. Тройници - повърхностите в зоната на прехода и заварените съединения – 100 mm околошевната зона;

2.4. Безразрушителен контрол: В съответствие с изискванията на „Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ“ към НЕК-АД София, февруари 1996г., както следва:

Колена - 7 бр. (3 бр. коляно 90° R=1370, 2 бр. коляно 90° R=375, 2 бр. коляно 30° R=1370)	КК-РТ-Ц - Цветна дефектоскопия
	АК-УТ-Н - Ултразвуков контрол
	ИДО - Измерване на диаметри и овалност
	АК-УТ-Д - Ултразв. изпитване на дебелина
	ТВ-А - Измерване на твърдост по Бринел
Челни заварени съединения - 10 бр.	МР – металография на място или чрез реплики
	КК-РТ-Ц - Цветна дефектоскопия
	АК-УТ-Н - Ултразвуков контрол
Щуцери на дренажни линии - 2 бр.	ТВ-А - Измерване на твърдост по Бринел
	КК-РТ-Ц - Цветна дефектоскопия
	АК-УТ-Н - Ултразвуков контрол
	ТВ-А - Измерване на твърдост по Бринел

2.5. Изрязване и подмяна на контролния участък:

- Преди изрязване на контролния участък, всички пружини на опори и подвески между неподвижните опори за съответния участък, да се разтоварят (блокират). Участъка от тръбопровода, в който се извършва рязането, да се застопори и обездвижи по подходящ начин, на разстояние не по-малко от 1,5 m от монтажните стикове. В никакъв случай да не се използват опори и подвески на паропровода при обездвижването;
- Минималната дължина на контролният участък включващ заваръчен шев, трябва да е минимум 500 mm;
- Изрязване на КУ като се започне от долния стик по механичен способ, след което участъка да се обезопаси за предотвратяване попадането на продукти от рязането в тръбопровода.
- Срязването на горния стик може да се извърши и по газо-пламъчен метод, като в случая се предвиждат 15mm. за отнемане по механичен способ, с цел отстраняване термичната зона образувала се при рязането;
- При изрязването на контролния участък да се предвидят по 3÷5 mm. от страна, за механична обработка, с оглед премахване на термичната зона на рязане;
- При стиковане на новата тръбна вставка, да се използват центроваци приспособления;
- Допустими отклонения при подготовка на стиковете за заварка: Отклонение от перпендикулярност на челата на съществуващите тръби спрямо осите им, $\leq 2.0\text{mm}$. Допустима хлабина между подложната гривна и тръбите $\leq 1.0\text{mm}$. Допустимо раздалечаване краищата на елементите на заваръчния стик 5÷8 mm;
- Заварките на новата вставка по място, да се изпълнят с подложни гривни.
- Заварките да се изпълнят по метода ВИГ- заваряване от правоспособен заварчик - I степен;
- Добавъчния материал да е тел с химичен състав 08ХМФ;
- Предварително съпътстващо подгриване - 250 ÷ 350 °С;
- Режим на термообработка на заваръчните шевове: Температура на нагриване - 710 ÷ 740 °С, като ширината в зоната на нагриване да е не по-малка от 150mm. симетрично разположена на заваръчния шев. Време на задържане – 1 час. Охлаждане до 300 °С, под базалтово платно с $\delta_{\text{min}}=8\text{mm}$. Последващо охлаждане на въздух;
- Контрол на заваръчния шев: Външен оглед - 100%, радиографичен контрол - 100%, Контрол на твърдост на заваръчния шев - НВ=135÷230;

- Освобождаването на пружините на подвеските и опорите - задължително след термообработката.

2.6. Заключителни работи:

- Полагане на топлинна изолация. Изолирането да се извърши с каменна минерална вата - дюшек, кеширан с поцинкована рабицова мрежа и обшивка поцинкована ламарина с нужната дебелина и свойства осигуряващи температура на повърхността не по-висока от 50°C. Полага се след положителен резултат от безразрушителния контрол от точка 2.4 и на заварките на подменения участък;

- Почистване на отпадъци;

- Изнасяне на скеле и помощни средства извън работната площадка;

- Предаване обекта на приемателна комисия.

2.7. В хода на извършване на контрола, при откриване на недопустими дефекти по елементите на паропровод, Изпълнителя незабавно да уведоми Възложителя в писмена форма.

2.8. Изследване на контролен участък включващ един заваръчен шев.

2.8.1 Химически състав;

2.8.2 Съдържание на легиращи елементи в карбидите;

2.8.3 Микроструктура и неметални включвания;

2.8.4 Твърдост и механични свойства при стайна и работна температура;

2.8.5 Изпитване на продължителна якост.

2.9. Якостни пресмятания и определяне на остатъчния ресурс на съоръжението (възела).

2.9.1 На базата на резултатите от безразрушителния контрол и получените при изпитването по т. 2.8.1 до т. 2.8.4;

2.9.2 На базата на резултатите получени при изпитването на продължителна якост по предложена от Изпълнителя методика.

3. Изисквания към документацията:

3.1. Сертификат за произход и качество на вложените материали и резервни части съгласно разработените конструктивни и технологични документации.

3.2. Техническата документация на хартиен носител 5 екземпляра и 2 екземпляра на дигитален носител (CD);

V. Задължения на Възложителя: По време на ремонта, Възложителя, упражнява постоянен контрол за извършване на всички дейности в съответствие с изискванията на заводската документация, действащите нормативни актове регламентиращи този вид дейност, правилата по безопасност на труда и опазване на околната среда и цитираните в тази документация технологии.

VI. Срок за изпълнение : През периода 01.08÷31.08.2020г. след предварително съгласуване началото на изпълнение с Възложителя. В посочения срок не влиза времето за изследване на контролен участък.

VII. Приложения към техническото задание:

- Схема 1 - Главен паропровод на ТГ-5;

- Схема 2 - Главен паропровод на ТГ-5 (2);

VIII. Изискуеми документи:


- Копие от акредитацията на Изпълнителя от ИА "БСА" съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005г.

- Списъци на персонала и копия от удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност при работа по не електрически уредби, топлофикационни мрежи и хидротехнически съоръжения. Копия от свидетелствата за правоспособност и сертификати.


- Референции за извършването на подобен вид контрол в обекти на енергетиката;

- Декларация за използването на подизпълнители;
 - Протокол за извършен оглед на обекта за контрол в „Топлофикация Русе“ ЕАД.
-

Изготвил :
Ръководител РТО


инж. Д. Димитров

CXEMA 1

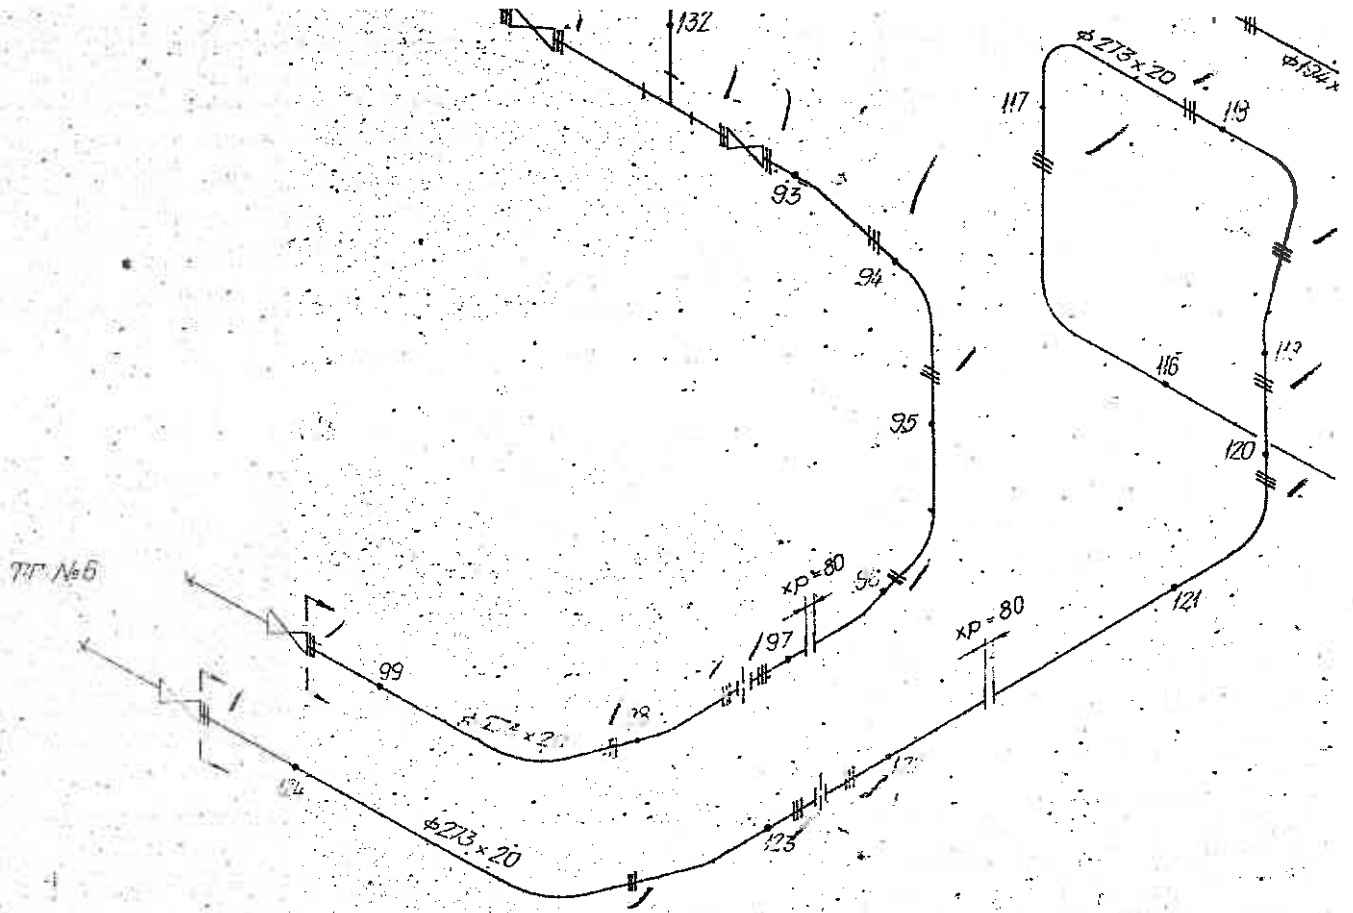

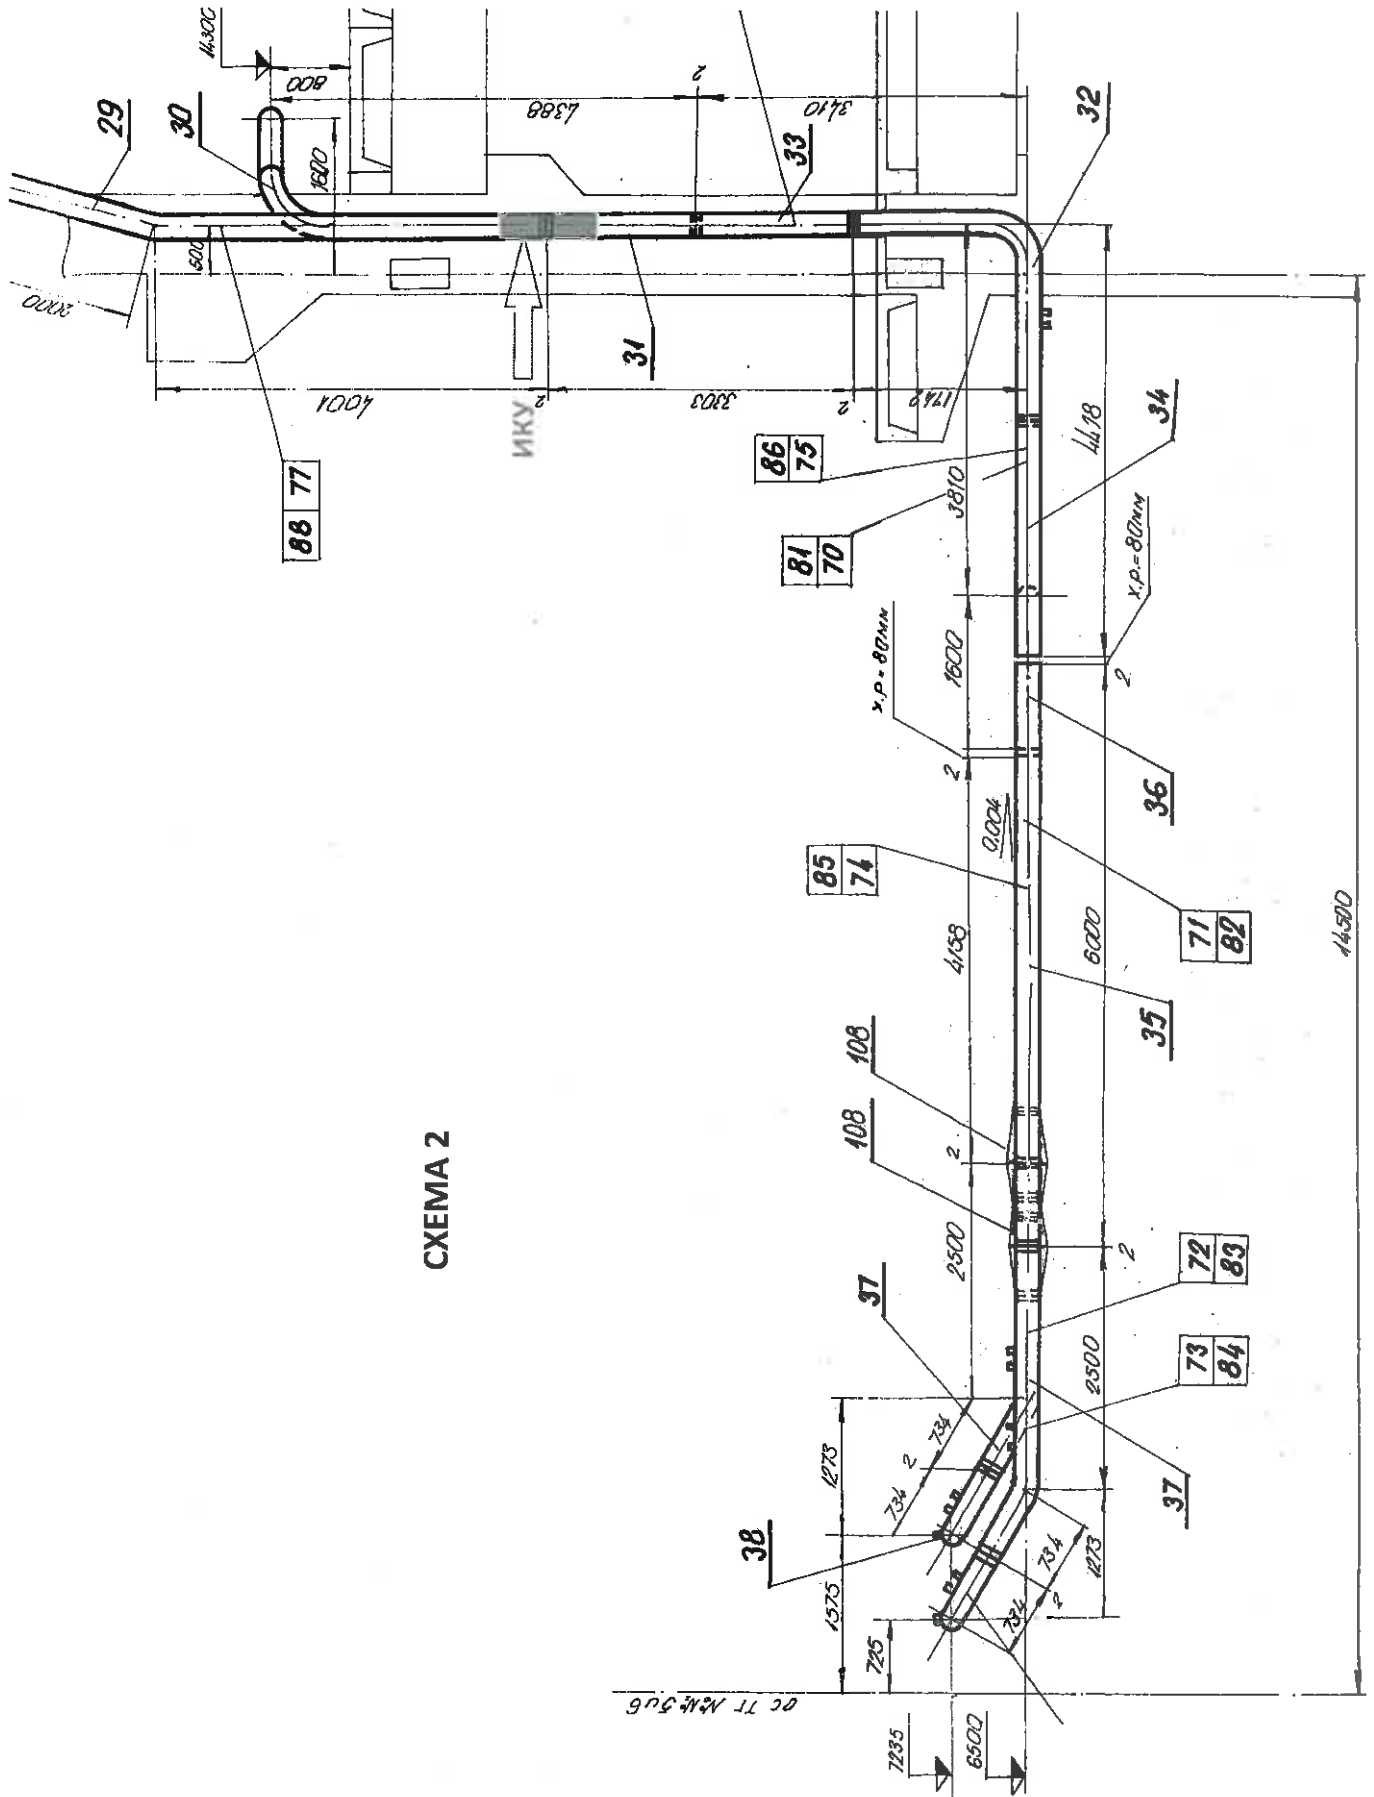


СХЕМА 2

PC TT №14.506



УТВЪРДИЛ:
Главен инженер

 инж. Т. Обретенов

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за определяне на остатъчния ресурс
на главен паропровод на турбогенератор №5 в „Топлофикация - Русе“ ЕАД

I. Необходимост от услугата: В съответствие с изискванията на „Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ“ към НЕК-АД София, февруари 1996г.

II. Технически характеристики:

Главен паропровод на ТГ-5 ляв ръкав

-Размери на тръбопровода:

дължина - $L = 40$ m.

диаметър - $D = 273$ mm.

дебелина на стената - $\delta = 20(22)$ mm.

брой монтажни заварки – 10 бр.

брой колена - 7 бр. (3 бр. коляно $90^\circ R=1370$, 2 бр. коляно $90^\circ R=375$, 2 бр. коляно $30^\circ R=1370$)

щүцери на дренажи $\varnothing 28 \times 2.5$ - 2 бр.

-Материал: стомана 12Х1МФ

-Работно налягане на паропроводите: $P_{\text{раб.}} = 10,0$ МПа;

-Работна температура на паропроводите; $T_{\text{раб.}} = 540^\circ\text{C}$;

-Работни часове на паропроводите към 01.04.2020г. – 170 620 часа;

-Брой пускове на паропроводите към 01.04.2020г. - 477 пуска;

III. Начин на изпълнение: чрез възлагане, от правоспособен Изпълнител.

IV. Изисквания към изпълнението: Контролът на метала се извършва от Орган за контрол на заварени съединения и метални изделия - вид С, акредитиран от ИА "БСА" съгласно БДС EN ISO/IES 17 020:2005г. със срок на валидност на акредитацията не по рано от 01.2021г.;

1. Всички материали, консумативи и оборудване за извършване на работата с изключение на тръбната вставка $\varnothing 273 \times 22$ материал 12Х1МФ, се осигуряват от Изпълнителя

2. Технически изисквания:

2.1. Монтаж на скеле;

2.2. Демонтаж на ламаринена обшивка и топлинна изолация в зоните предвидени за извършване на контрол и изхвърляне на отпадъците;

2.3. Подготовка на повърхнините за безразрушителен контрол: Контролирана повърхнина на колена - 2/3 от периметъра на огънатата част на коляното, включваща

разтегнатата част и двете неутрални. Контролирана повърхнина на челни заварени съединения - заваръчния шев и 100 mm около шевната зона от двете страни на шева. Щуцери на дренажни линии - всички щуцери и околошевни зони с дължина 300÷400 mm от края на усиления на всички шевове. Тройници - повърхностите в зоната на прехода и заварените съединения – 100 mm околошевната зона;

2.4. Безразрушителен контрол: В съответствие с изискванията на „Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ“ към НЕК-АД София, февруари 1996г., както следва:

Колена - 7 бр. (3 бр. коляно 90° R=1370, 2 бр. коляно 90° R=375, 2 бр. коляно 30° R=1370)	КК-РТ-Ц - Цветна дефектоскопия
	АК-УТ-Н - Ултразвуков контрол
	ИДО - Измерване на диаметри и овалност
	АК-УТ-Д - Ултразв. изпитване на дебелина
	ТВ-А - Измерване на твърдост по Бринел
Челни заварени съединения - 10 бр.	МР – металогRAFия на място или чрез реплики
	КК-РТ-Ц - Цветна дефектоскопия
	АК-УТ-Н - Ултразвуков контрол
	ТВ-А - Измерване на твърдост по Бринел
Щуцери на дренажни линии - 2 бр.	КК-РТ-Ц - Цветна дефектоскопия
	АК-УТ-Н - Ултразвуков контрол
	ТВ-А - Измерване на твърдост по Бринел

2.5. Изрязване и подмяна на контролния участък:

- Преди изрязване на контролния участък, всички пружини на опори и подвески между неподвижните опори за съответния участък, да се разтоварят (блокират). Участъка от тръбопровода, в който се извършва рязането, да се застоори и обездвижи по подходящ начин, на разстояние не по-малко от 1,5 m от монтажните стикове. В никакъв случай да не се използват опори и подвески на паропровода при обездвижването;

- Минималната дължина на контролния участък включващ заваръчен шев, трябва да е минимум 500 mm;

- Изрязване на КУ като се започне от долния стик по механичен способ, след което участъка да се обезопаси за предотвратяване попадането на продукти от рязането в тръбопровода.

- Срязването на горния стик може да се извърши и по газо-пламъчен метод, като в случая се предвиждат 15mm. за отнемане по механичен способ, с цел отстраняване термичната зона образувала се при рязането;

- При изрязването на контролния участък да се предвидят по 3÷5 mm. от страна, за механична обработка, с оглед премахване на термичната зона на рязане;

- При стиковане на новата тръбна вставка, да се използват центроваци приспособления;

- Допустими отклонения при подготовка на стиковете за заварка: Отклонение от перпендикулярност на челата на съществуващите тръби спрямо осите им, $\leq 2.0\text{mm}$. Допустима хлабина между подложната гривна и тръбите $\leq 1.0\text{mm}$. Допустимо раздалечаване краищата на елементите на заваръчния стик 5÷8 mm;

- Заварките на новата вставка по място, да се изпълнят с подложни гривни.

- Заварките да се изпълнят по метода ВИГ- заваряване от правоспособен заварчик - I степен;

- Добавъчния материал да е тел с химичен състав 08ХМФ;

- Предварително съпътстващо подгриване - 250 ÷ 350 °С;

- Режим на термообработка на заваръчните шевове: Температура на нагриване - 710 ÷ 740 °С, като ширината в зоната на нагриване да е не по-малка от 150mm. симетрично разположена на заваръчния шев. Време на задържане – 1 час. Охлаждане до 300 °С, под базалтово платно с $\delta_{\text{min}}=8\text{mm}$. Последващо охлаждане на въздух;

- Контрол на заваръчния шев: Външен оглед - 100%, радиографичен контрол - 100%, Контрол на твърдост на заваръчния шев - НВ=135÷230;

- Освобождаването на пружините на подвеските и опорите - задължително след термообработката.

2.6. Заключение работи:

- Полагане на топлинна изолация. Изолирането да се извърши с каменна минерална вата - дюшек, кеширан с поцинкована рабицова мрежа и обшивка поцинкована ламарина с нужната дебелина и свойства осигуряващи температура на повърхността не по-висока от 50°C. Полага се след положителен резултат от безразрушителния контрол от точка 2.4 и на заварките на подменения участък;

- Почистване на отпадъци;

- Изнасяне на скеле и помощни средства извън работната площадка;

- Предаване обекта на приемателна комисия.

2.7. В хода на извършване на контрола, при откриване на недопустими дефекти по елементите на паропровод, Изпълнителя незабавно да уведоми Възложителя в писмена форма.

2.8. Изследване на контролен участък включващ един заваръчен шев.

2.8.1 Химически състав;

2.8.2 Съдържание на легиращи елементи в карбидите;

2.8.3 Микроструктура и неметални включвания;

2.8.4 Твърдост и механични свойства при стайна и работна температура;

2.8.5 Изпитване на продължителна якост.

2.9. Якостни пресмятания и определяне на остатъчния ресурс на съоръжението (възела).

2.9.1 На базата на резултатите от безразрушителния контрол и получените при изпитването по т. 2.8.1 до т. 2.8.4;

2.9.2 На базата на резултатите получени при изпитването на продължителна якост по предложена от Изпълнителя методика.

3. Изисквания към документацията:

3.1. Сертификат за произход и качество на вложените материали и резервни части съгласно разработените конструктивни и технологични документации.

3.2. Техническата документация на хартиен носител 5 екземпляра и 2 екземпляра на дигитален носител (CD);

V. Задължения на Възложителя: По време на ремонта, Възложителя, упражнява постоянен контрол за извършване на всички дейности в съответствие с изискванията на заводската документация, действащите нормативни актове регламентиращи този вид дейност, правилата по безопасност на труда и опазване на околната среда и цитираните в тази документация технологии.

VI. Срок за изпълнение : През периода 01.08÷31.08.2020г. след предварително съгласуване началото на изпълнение с Възложителя. В посочения срок не влиза времето за изследване на контролен участък.

VII. Приложения към техническото задание:

- Схема 1 - Главен паропровод на ТГ-5;

- Схема 2 - Главен паропровод на ТГ-5 (2);

VIII. Изискуеми документи:


- Копие от акредитацията на Изпълнителя от ИА "БСА" съгласно БДС EN ISO/IES 17 020:2005г.

- Списъци на персонала и копия от удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност при работа по не електрически уредби, топлофикационни мрежи и хидротехнически съоръжения. Копия от свидетелствата за правоспособност и сертификати.

- Референции за извършването на подобен вид контрол в обекти на енергетиката;


- Декларация за използването на подизпълнители;
 - Протокол за извършен оглед на обекта за контрол в „Топлофикация Русе“ ЕАД.
-


Изготвил :
Ръководител РТО



инж. Д. Димитров

CXEMA 1

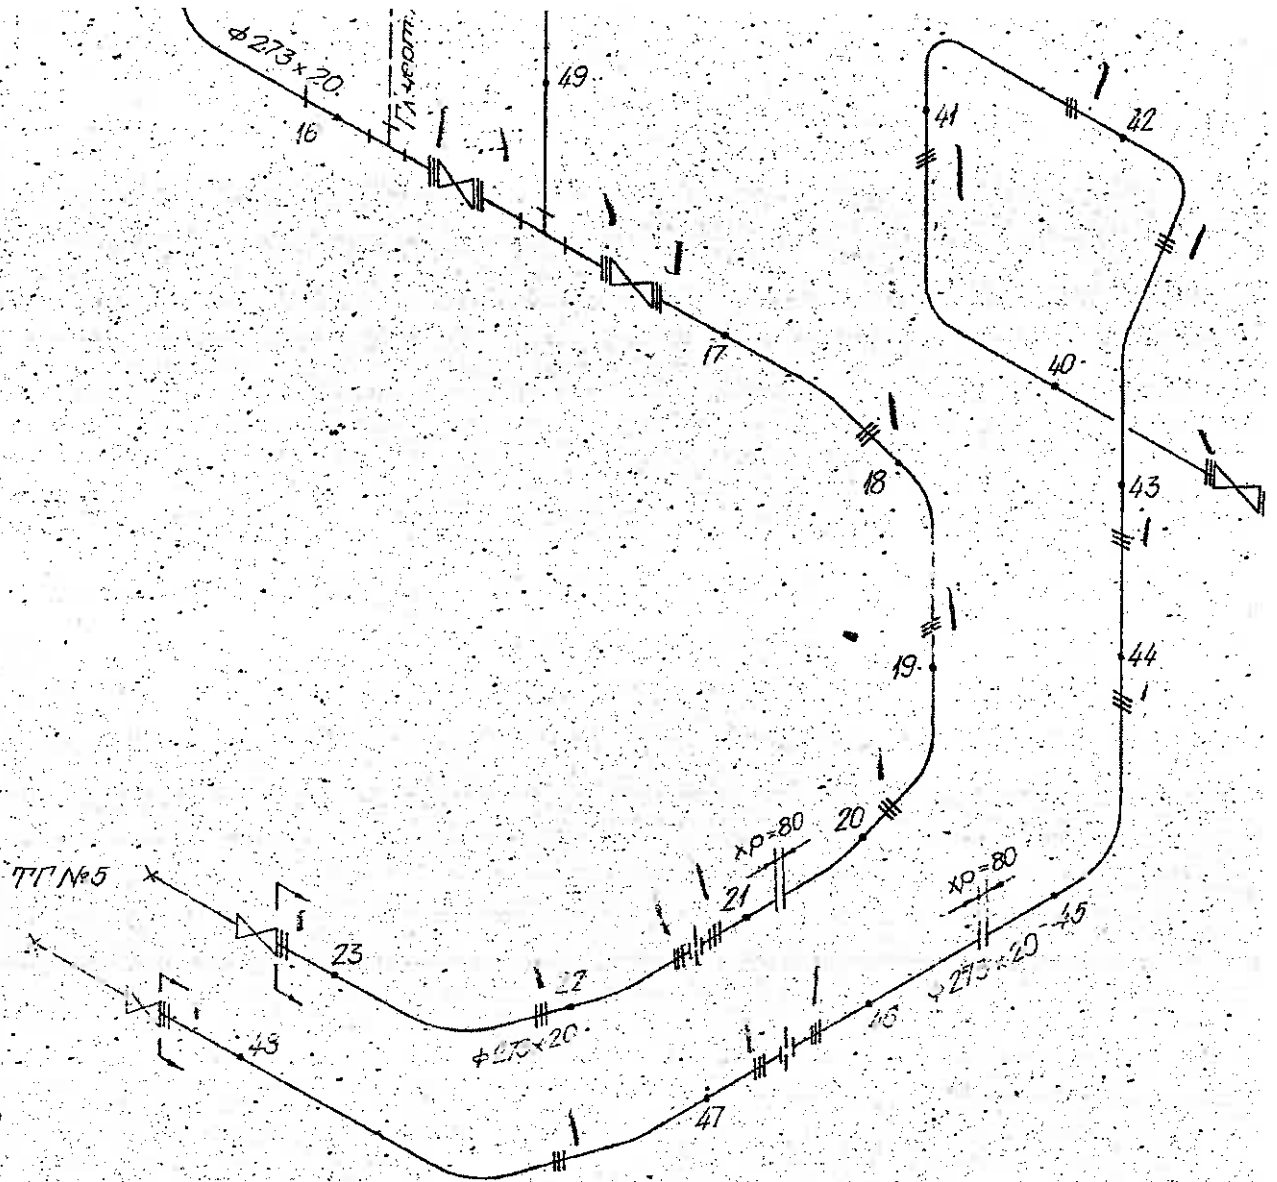

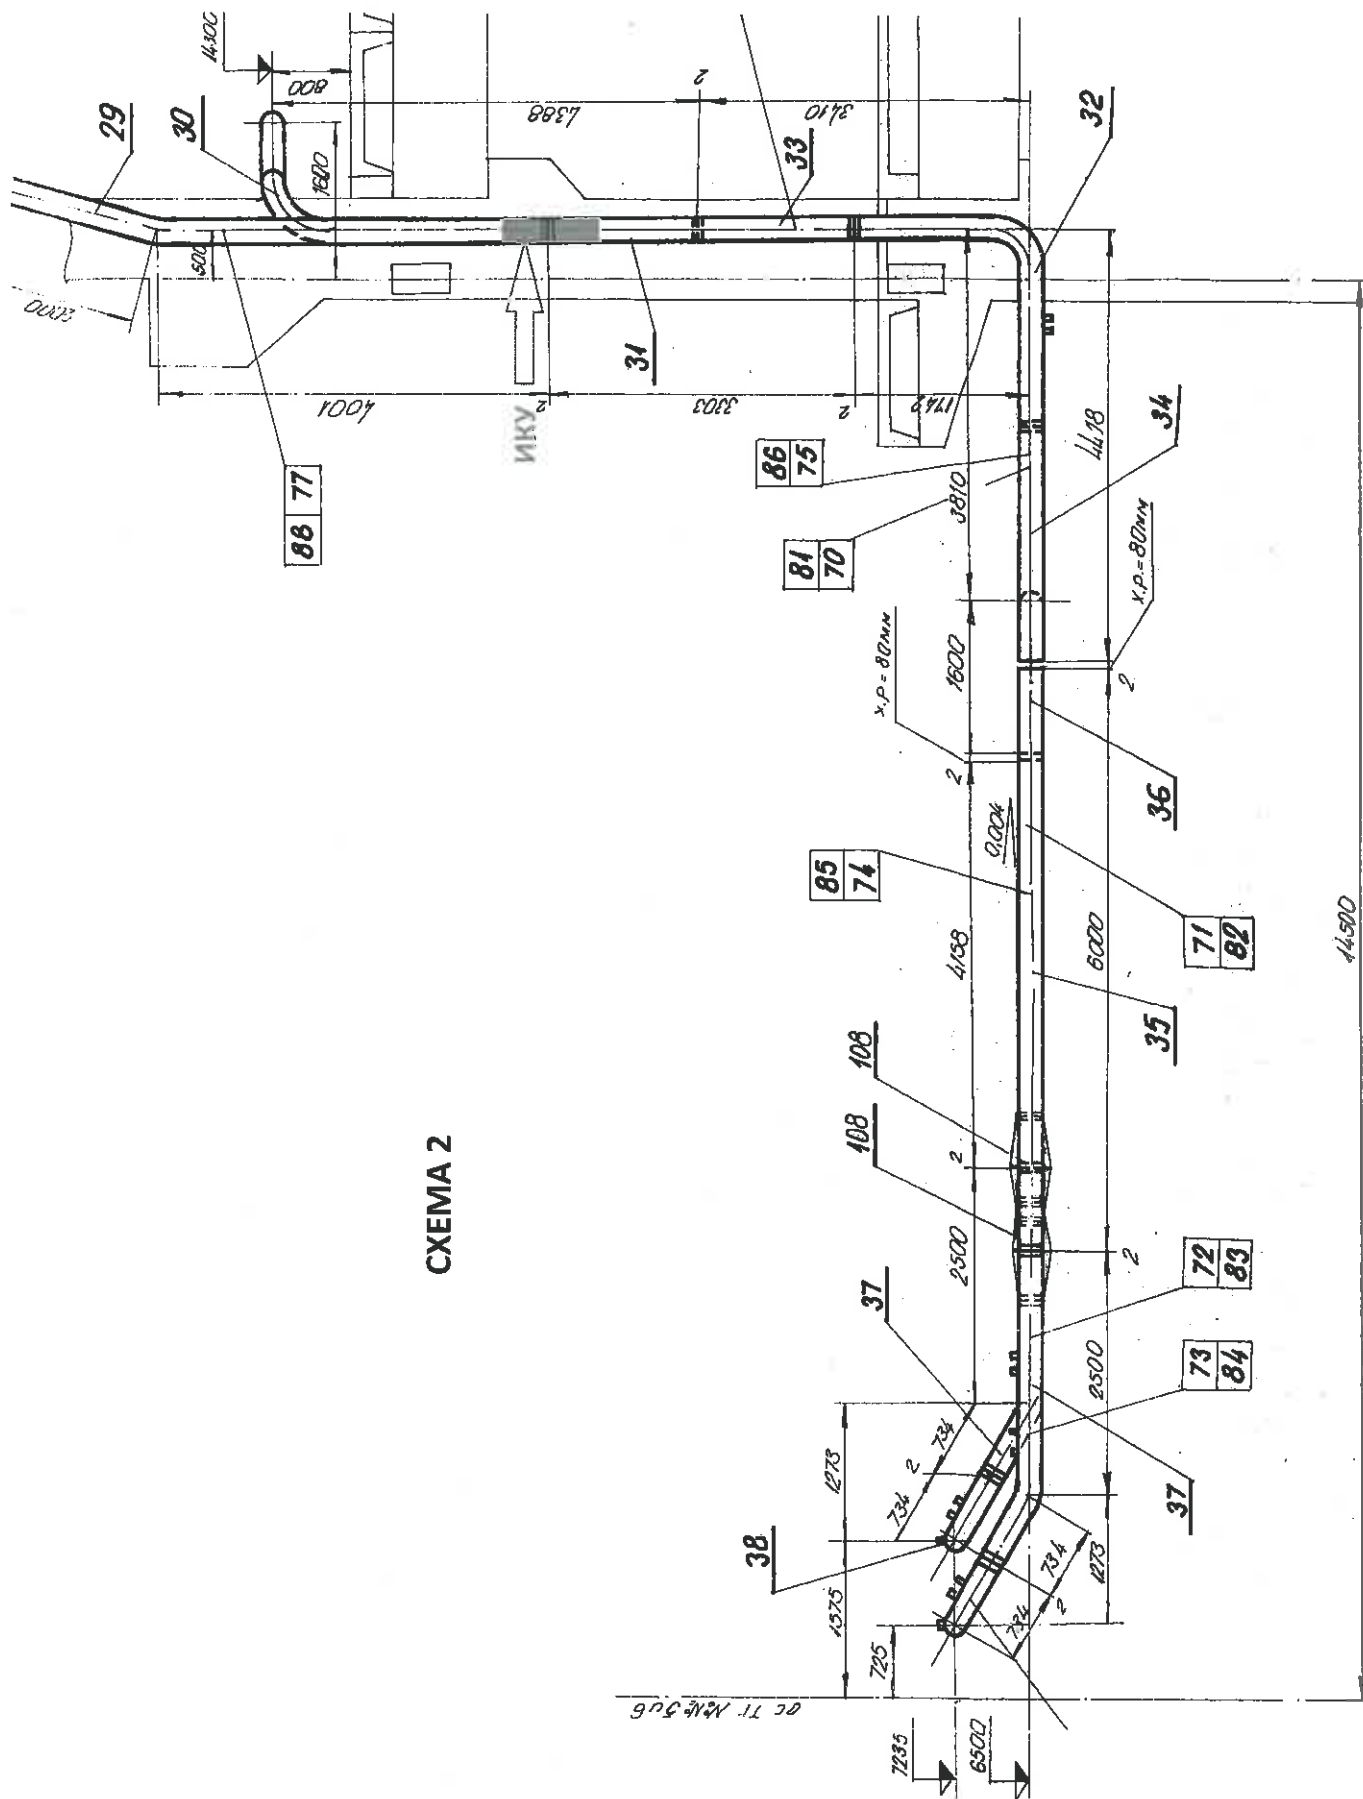

CXEMA 2

OC TИ. № 15. 3.06

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на участника и адрес по регистрация	
Точен адрес за кореспонденция ; пощенски код	
Представявано от ; длъжност	
Лице за контакти – телефон, мобилен и електронен адрес	
Факс номер	
Идентификационен номер по ДДС ЕИК	
Банкови реквизити – Банка, IBAN, BIC	
Електронна поща	

*Подпис и печат
Име, Фамилия*

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

На основание публикувана обява в сайта на "Топлофикация Русе" ЕАД за събиране на оферти по чл.20 ал.3 от Закона за обществени поръчки предлагаме:

О Ф Е Р Т А

От:

I. Прилагаме

1. Декларация по чл.54 от ЗОП
2. Информационен лист
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката с линеен график
4. Протокол за извършен оглед на обекта
5. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност на изпълнителя към трети лица с минимално изискване за покриване на щети от 50 000 лв. /или декларация за сключване на такава при избиране за изпълнител/
6. Копие от акредитация на фирмата за контрол на метала вид „С“ от ИА "БСА" съгласно БДС EN ISO/IES 17 020:2005г. със срок на валидност на акредитацията не по рано от 10.2020 г. придружен със списък и удостоверения на акредитираните лица
7. Копие от удостоверение от ИДТН за работа по съдове под налягане придружено със списък и документи на лицата с присъдена квалификация за заварки на тръби съгласно Наредба 7 за придобиване на правоспособност
8. Доказателства под формата на подписана декларация за изпълнени такива поръчки за предходните три години с приложени удостоверения за добро изпълнение
9. Списъци на персонала и копия от удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност при работа по не електрически уредби, топлофикационни мрежи и хидротехнически съоръжения. Копия от свидетелствата за правоспособност и сертификати
10. Декларация, че при влагане на материали и резервни части, съгласно разработените конструктивни и технологични документации, същите ще бъдат придружени със Сертификати за произход и качество.
11. Декларация, че ще представим Техническата документация на хартиен носител – 5 екз. и 2 екз. на дигитален носител(CD).
12. Документ за въведена система за контрол на качеството
13. Количествено- стойностни сметки за пп на тг5 и тг6

I. Предлагаме:

1. Да изпълним, съгласно Техническо задание, определяне на остатъчния ресурс на главни паропроводи на турбогенератор № 5 и 6 по технически задания за сумата без ДДС съгласно приложени количествено-стойностни сметки отделно за ТГ 5 и ТГ 6, включващи всички разходи на изпълнителя за:

- 1.1. Монтаж на скеле;
- 1.2. Демонтаж на ламаринена обшивка и топлинна изолация в зоните предвидени за извършване на контрол и изхвърляне на отпадъците;
- 1.3. Подготовка на повърхнините за безразрушителен контрол: Контролирана повърхнина на колена - 2/3 от периметъра на огънатата част на коляното, включваща разтегнатата част и двете неутрални. Контролирана повърхнина на челни заварени съединения - заваръчния шев и 100 mm около шевната зона от двете страни на шева. Щуцери на дренажни линии - всички щуцери и околошевни зони с дължина 300÷400 mm от края на усиления на

всички шевове. Тройници - повърхностите в зоната на прехода и заварените съединения – 100 mm околошевната зона;

1.4. Безразрушителен контрол: В съответствие с изискванията на „Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ“ към НЕК-АД София, февруари 1996г., за всеки паропровод както следва:

Колена - 7 бр. (3 бр. коляно 90° R=1370, 2 бр. коляно 90° R=375, 2 бр. коляно 30° R=1370)	КК-РТ-Ц - Цветна дефектоскопия
	АК-УТ-Н - Ултразвуков контрол
	ИДО - Измерване на диаметри и овалност
	АК-УТ-Д - Ултразв. изпитване на дебелина
	ТВ-А - Измерване на твърдост по Бринел
Челни заварени съединения - 10 бр.	МР – металография на място или чрез реплики
	КК-РТ-Ц - Цветна дефектоскопия
	АК-УТ-Н - Ултразвуков контрол
Щуцери на дренажни линии - 2 бр.	ТВ-А - Измерване на твърдост по Бринел
	КК-РТ-Ц - Цветна дефектоскопия
	АК-УТ-Н - Ултразвуков контрол
	ТВ-А - Измерване на твърдост по Бринел

1.5. Изрязване и подмяна на контролния участък

1.6. Полагане на топлинна изолация

1.7. Почистване на отпадъци;

1.8. Изнасяне на скеле и помощни средства извън работната площадка

1.9. Изследване на контролен участък включващ един заваръчен шев

1.10. Якостни пресмятания и определяне на остатъчния ресурс на съоръжението

2. Гаранционен срок: месеца /мин.24/

3. Срок за изпълнение:дни

4. Схема на плащане: по банков път отложено с до дни на месеца следващ отчетния.

5. Срок на валидност на предложението: 90 дни

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(подпис, печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

от участник (подизпълнител) всеки от участниците в обединение, което не е юридическо лице

Аз, долуподписаният (-ната)
в качеството ми на (посочете длъжността)
на (посочете
наименованието на участника), ЕИК / Булетат, участник в
обществена поръчка чрез Обява по чл. 187, ал. 1/ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с
предмет:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган."

(3.Имам задължения по т.3 но размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, и е не повече от 50 000 лв.)

4. За участника когото представлявам не е влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

5. За участника, който представлявам не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

6. За участника, който представлявам не е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

7. За участника, който представлявам не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

8. Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1, 2 и т. 3 са:

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на Възложителя информация за обстоятелствата по т. 1, 2 и т. 3 са:

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Задължавам се да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на промяна в някое от декларираните обстоятелства.

..... Г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

Пояснения:

Декларацията по по-горните точки се подписва от лицата, които представляват участника-юридическо лице, както и от всеки подизпълнител, в случай, че участникът предвижда използването на подизпълнител(и).

ДОГОВОР – проект

Днес, 2020 год. в гр. Русе между :

“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД, вписано в Търговския регистър. със седалище гр. Русе и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул.”ТЕЦ - изток”
тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; Email: tecrus@toplo-ruse.com
идентификационен номер по ДДС : BG 117 005 106 , ЕИК : 117 005 106,
представявано от инж.Севдалин Желев Желев– Изпълнителен Директор,
наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**;

и от друга страна

“.....”, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: ;
тел: ; факс:
идентификационен код по ДДС: ; ЕИК :
IBAN: ; BIC:
При
представявано от. –
наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.(1) Изпълнителят приема да извърши безразрушителен контрол на метала и определи остатъчния ресурс на главен паропровод на турбогенератор № 5 и 6 на ТЕЦ “Русе Изток” ; Обследване на контролен участък включващ един заваръчен шев и определяне на остатъчния ресурс на съоръжението (възела) по техническо задание – Приложение №1

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще изпълни договора в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, спазвайки всички предписания и условия, както всички закони, наредби, ПИПСМР, определящи инвестиционния процес за строежите в РБ.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на предмета на договора съответното възнаграждение в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

II. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

Чл.2 (1) Възложителят ще заплати на Изпълнителя възнаграждение, съгласно възложената работа на обща стойност лв. без ДДС, съгласно приложена количествено-стойностна сметка – Приложение № 2:

(2) Цената по ал.1, е окончателна и не може да се променя, включително и при промяна на цените на материалите и на работната ръка.

Чл.3 Плащането ще се извърши до (.....) дни след подписване на приемо – предавателния протокол за изпълнена работа и фактура;

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл.4(1) Изпълнителят следва да изпълни възложената работа за дни в периода

(2) Изпълнителят предава документацията за извършения контрол до (...) дни от приключване на работата

IV. ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ:

Чл.5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява тръбните ставки ф 273x22 материал 12Х1МФ, всички останали материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора, е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за качество и произход и декларация за съответствие на осигурените от него материали преди да се вложат.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали, не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените работи и на обекта като цяло;

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

Чл.6(1) Възложителят се задължава:

а) в 3 (три) дневен срок, след подписване на договора да съобщи имената на длъжностното(те) лице(а), които ще отговарят за изпълнението на договора;

б) да осигури на Изпълнителя условия за извършване на уговорената в настоящия договор работа;

в) по време на работата да упражнява постоянен контрол за извършване на всички дейности в съответствие с действащите нормативни актове регламентиращи този вид дейност, правилата по безопасност на труда и опазване на околната среда и цитираните в тази документация технологии, да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената работа;

г) добросъвестното и в определения от Изпълнителя срок да изготвя необходимите допълнителни справки;

д) да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение за приетата работа, съобразно реда и условията по чл.2 и чл.3 от настоящия договор;

(2) Възложителят има право:

а) да ползва получаваните продукти в дейността си след заплащането им;

б) да иска от Изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката;

в) да иска от Изпълнителя да му предаде резултатите;

г) да ползва резултатите в своята работа;

Чл.7 (1) Изпълнителят се задължава:

а) в 3 (три) дневен срок, след подписване на договора писмено да съобщи за имената на длъжностното(те) лице(а), които ще изпълняват възложените работи и упълномощените да отговарят за изпълнението на договорните задължения и подписване на необходимата документи;

б) да изпълнява качествено възложените работи, спазвайки технологичната последователност и срока за изпълнение, като:

а.а) влага качествени материали, отговарящи на БДС и ОН в РБ;

а.б) предостави сертификати, доказващи произхода и качеството на доставените материали

в) да предаде резултатите от извършената работа на Възложителя в срока по чл.4 от настоящия договор;

г) да спазва всички нормативни актове на българското трудово законодателство, правилата за безопасност, вътрешните правилници и наредби, пропускателния режим на централата и да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения в ТЕЦ "Русе – изток" и да не разпространява данните и информацията, предоставени му от Възложителя;

д) да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификат и протокол за извършения контрол

(2) Изпълнителят има право:

а) да иска достъп до всички данни и документи, необходими за текущото задание на Възложителя;

б) да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата;

в) да получи уговореното в чл.2 от договора възнаграждение за приетата работа;

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да се запознае с правилата за вътрешния ред, с техниката за безопасност, охраната на труда, противопожарната охрана и да ги спазва.

(2) Да обезпечи използване на Личните предпазни средства по предназначение, да обезпечи фирмено работно облекло на персонала, или при липса на такъв отличителен знак (бадж)

(3) Във връзка с контролно пропускателния режим в ТЕЦ "Русе Изток", ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да получи магнитни карти за лицата, които ще използват предмета на договора,

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ВЪЗЛОЖЕНАТА РАБОТА:

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде възложената работа в срока, посочен чл. 4 от настоящия договор;

Чл.10 (1) При окончателното завършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана за подписване окончателния приемо – предавателен протокол, придружен със съответните протоколи и сертификати за изпълнената работа

(2) В приемо – предавателния протокол се описват: резултатите от изпълнената работа: количество, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци и срок за тяхното отстраняване, както и дали е спазен срокът за изпълнение;

(3) Подписването на протокола по ал. 2 се извършва до 3(три) работни дни от получаване на поканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако страните се споразумеят за друго;

(4) Срокът за приемане на изпълнените работи не е част от срока за изпълнение и не влече последиците на забавено изпълнение;

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.11(1) Ако при извършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

а) да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си;

в) да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното;

г) да развали договора при условията на чл.13, ал.2, б"в" или ал. 3 от договора;

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на възложената поръчка не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на съответната дължима цена на изпълнение. Цената на изпълнение е възнаграждението на Изпълнителя за тази дейност;

VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Чл.12(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок, който се определя

на от приемане на обекта.

(2) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) работни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния за повредата технологично необходим срок.

(3) Споровете за отстраняване на появилите се скрити дефекти в гаранционния срок, след приемането на работите се уреждат по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие – по съдебен ред.

IX. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) при подписване на договора да представи документ за сключена застраховка за професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнението на задълженията си в размер минимум 50 000лв.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.14(1) Настоящият договор се прекратява със заплащане предмета на договора и изтичане на гаранционния срок ;

(2) Настоящият договор може да се прекрати и преди условието по ал.1

а) По взаимно съгласие между страните или едностранно с 15 дневно писмено предизвестие;

б) С настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 10 (десет) дни, доказани съгласно българското законодателство;

в) В случай на виновно неизпълнение на задълженията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да го развали като отправи до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ покана за доброволно изпълнение в срок от 10 (десет) дни, с указание че с изтичането на срока и при липса на изпълнение ще счита договора за развален;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор без предизвестие и преди срока по ал.1

а) при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;

б) извършва възложените работи с много ниско качество;

в) с едностранно писмено волеизявление, когато поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнението е станало безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и той е загубил интерес от него и/или търпи значителни неблагоприятни последици, поради неизпълнението в срок;

Чл.17 При разваляне на настоящия договор при условието на чл.16, ал.2, буква ”в” или ал.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойката в размер на 20 % от общата договорена цена;

XI. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

§ 1 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

§ 2 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор, за което представя декларация за конфиденциалност – по образец. Задължението за конфиденциалност е в сила и след изпълнение и прекратяване на договора.

§ 4 Ако при извършване на възложените работи възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея

разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за отстраняване на тези препятствия;

§ 5 Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс, е-mail или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

§ 6 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

§ 7 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се решават, като се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред пред компетентния съд.

§ 8 Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

§ 9 Всички приложения, спецификации и списъци, отнасящи се към настоящия договор се считат за неделима част от него.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 – Техническо задание
2. Приложение № 2 – Количествено-стойностни сметки
3. Приложение № 3 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/СлЖелев /

ИЗПЪЛНИТЕЛ,
“.....”

.....:

/

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Към договор № от2020 г.

Днес,2020 г., в град Русе, между:

1. **“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД**, със седалище и адрес на управление гр. Русе 7009, ул. “ТЕЦ Изток”, ЕИК 117 005 106, представлявано от Изпълнителния директор инж. СЕВДАЛИН ЖЕЛЕВ, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. със седалище и адрес на управление гр., ЕИК, представлявано от Управителите, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

от друга страна наричани поотделно “Страна”, а заедно “Страните”

КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

1. Между Страните е сключен Договор № от2020 г. с предмет на доставката (Договора);

2. В изпълнение на Договора, Страните обработват лични данни на субекти на лични данни, по отношение на които всяка от Страните е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Регламента“);

3. Изпълнението на Договора изисква Страните да си предоставят взаимно лични данни на Субекти на данните;

4. Налице е нужда Страните да уредят отношенията помежду си във връзка с обработването от тях лични данни на Субекти на данните съгласно изискванията на Регламента;

СТРАНИТЕ СЕ УГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ

1. Страните се споразумяват взаимно да си предоставят лични данни на Субекти на данните, по отношение на които са администратори, както следва:

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предоставя на Доставчика следните видове лични данни:

1.1.1. Трите имена на представляващото го лице; Трите имена и длъжността на лицата за контакт (включително на служителите, оправомощени да получават и предоставят информация, както и служителите, които получават издадените съгласно Договора фактури и други счетоводни документи);

1.1.2. Електронен адрес и телефони за контакт на лицата по чл. 1.1.1.

1.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на Клиента следните видове лични данни:

1.2.1. Трите имена на представляващото го лице; Трите имена и длъжността на лицата за контакт (включително на служителите, оправомощени да получават информация по въпроси, свързани с договора; за извършвани от клиента плащания и други оперативни въпроси);

1.2.2. Електронен адрес и телефони на лицата за контакт по чл. 1.2.1.

1.3. Страните, в случай на необходимост, след предоставяне на изрично съгласие могат да обработват и други видове лични данни, както и лични данни на субекти, непосочени в т. 1.1. и т. 1.2., доколкото това е необходимо за изпълнение на Договора.

2. Всяка Страна е длъжна да предоставя на Субектите на данните информация относно обработването на личните им данни от другата Страна съобразно изискванията на чл. 13 или чл. 14 от Регламента (което е приложимо).

II. ЦЕЛ

3. Целта на настоящото Споразумение е да се гарантира спазването на Регламента, както и да се осигури подходящо ниво на защита на всички предоставени от Страните лични данни.

4. Страните декларират, че са запознати с текста на Регламента и спазват принципите, установени в него и правата на субектите на лични данни.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5. Страните се задължават да обработват получените в изпълнение на Договора лични данни добросъвестно и законосъобразно, съобразно с уговореното в настоящото Споразумение и със законовите изисквания относно защитата на личните данни.

6. Всяка Страна е длъжна да обработва предоставените ѝ от другата Страна лични данни единствено за изпълнението на задълженията си по Договора.

7. Всяка Страна е длъжна да предприеме разумни мерки, за да осигури надеждността на всички свои служители, представители и контрагенти, както и на служителите, представителите и контрагентите на избраните от Страната обработващи лични данни, които могат да имат достъп до личните данни на Субектите на данните, предоставени от другата Страна по Договора.

8. Във всеки случай Страната е длъжна да ограничи достъпа до личните данни на Субектите на данните, предоставени от другата Страна, единствено и само до тези лица, които има нужда да знаят и/или да имат достъп до съответните лични данни, доколкото е необходимо за целите на Договора, като гарантира, че всички такива лица са обвързани от договорно, професионално или законово задължение за конфиденциалност.

9. Всяка Страна се задължава да предоставя на другата Страна лични данни на Субектите, които са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото съгласно настоящото Споразумение, както и точни и поддържани в актуален вид.

10. Всяка Страна се задължава да съхранява предоставените ѝ от другата Страна лични данни за срок, който не е по-дълъг от необходимия за защитата на правата и законните интереси на Страната.

11. Всяка Страна се задължава да унищожи предоставените ѝ от другата Страна лични данни на Субектите на данните след изтичането на срока по предходната точка, освен при наличието на законово основание за съхраняване на личните данни за по-продължителен срок.

12. Страните нямат право да разкриват или предоставят на трети лица лични данни, предоставени им от другата Страна.

IV. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13. Всяка Страна е длъжна да въведе по отношение на предоставени ѝ от другата Страна лични данни технически и организационни мерки, които осигуряват подходящо ниво на сигурност, посредством които да защити предоставените ѝ от другата Страна лични данни от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба (включително изтриване), изменение (включително повреждане), неразрешено разкриване, използване или достъп, както и срещу всички други форми на законосъобразно обработване.

14. Всяка Страна се задължава да въведе контрол на достъпа до предоставени ѝ от другата Страна лични данни на Субекти на данните, както и да гарантира, че всякакви лични данни, свалени на преносими устройства или прехвърлени чрез електронни средства трябва задължително да бъдат криптирани.

15. Всяка от Страните се задължава да оказва необходимото съдействие на другата

Страна за отстраняване на открити нередности във връзка със спазване на изискванията по защита на личните данни на Субектите на данните и ще предприема необходимите мерки за ограничаване на евентуални вреди от настъпили нарушения в сигурността на данните.

V. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

16. При обработването на личните данни на Субектите на данните, предоставени ѝ от насрещната Страна, всяка Страна действа като администратор на лични данни по смисъла на Регламента и е отговорна в собствено качество за извършени от нея нарушения на правилата за защита на личните данни.

17. Всяка Страна е отговорна и се задължава да предприеме всички необходими действия, съгласно настоящото Споразумение и действащото законодателство, за да защити и предпази другата Страна, нейните служители и представители от настъпване на вреди или извършване на разходи, като последица от нарушение на задълженията за защита на личните данни, включително чрез умишлени действия, по непредпазливост, грешка или с бездействие.

VI. РАЗНИ

18. Страните ще изпълняват всички задължения, включително неупоменати изрично в настоящото Споразумение, произтичащи за тях от Регламента.

19. Приложимо към настоящото Споразумение е българското право и българските съдилища имат компетентност за спорове, произтичащи от настоящото Споразумение.

VII. ДЕФИНИЦИИ

20. "Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

21. "Администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка.

22. "Обработващ" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

23. "Обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбинирание, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Настоящото Споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от Страните и представлява Приложение – неразделна част от подписания между страните Договор № 2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД

Изп. Директор:
/С. Желев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....

Управител:
/...../