По В – В

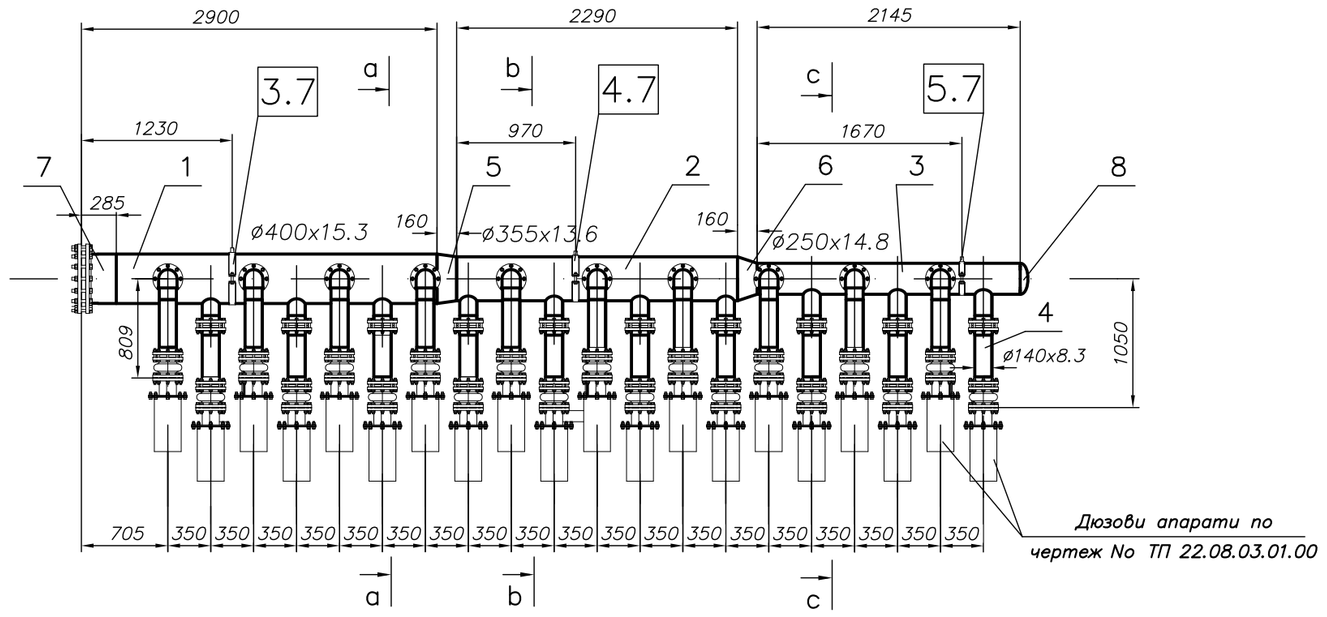

a – a
M 1:20

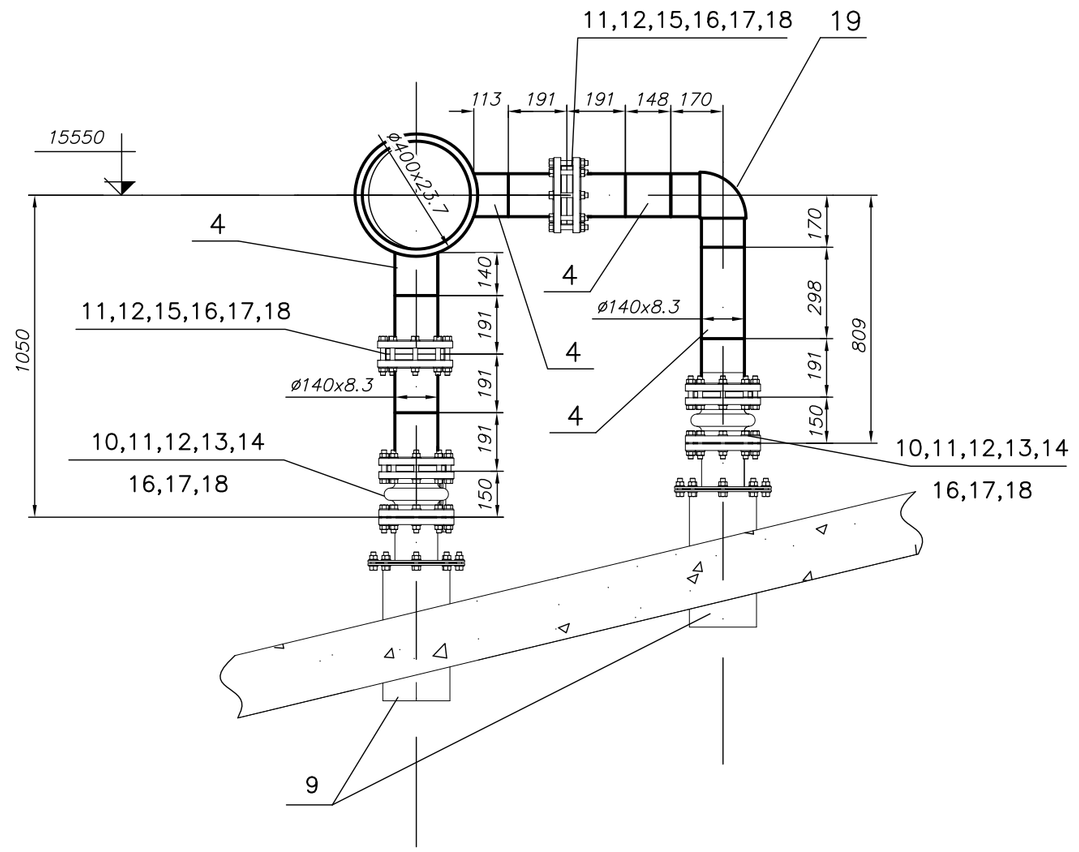

Забележки:

1. *Настоящият чертеж да се гледа съвместно с чертежи No ТП 22.00.00.00.00; ТП 22.02.00.00.00; ТП 22.03.00.00.00.*

Обща маса: 1075.42 кг

b – b
M 1:20

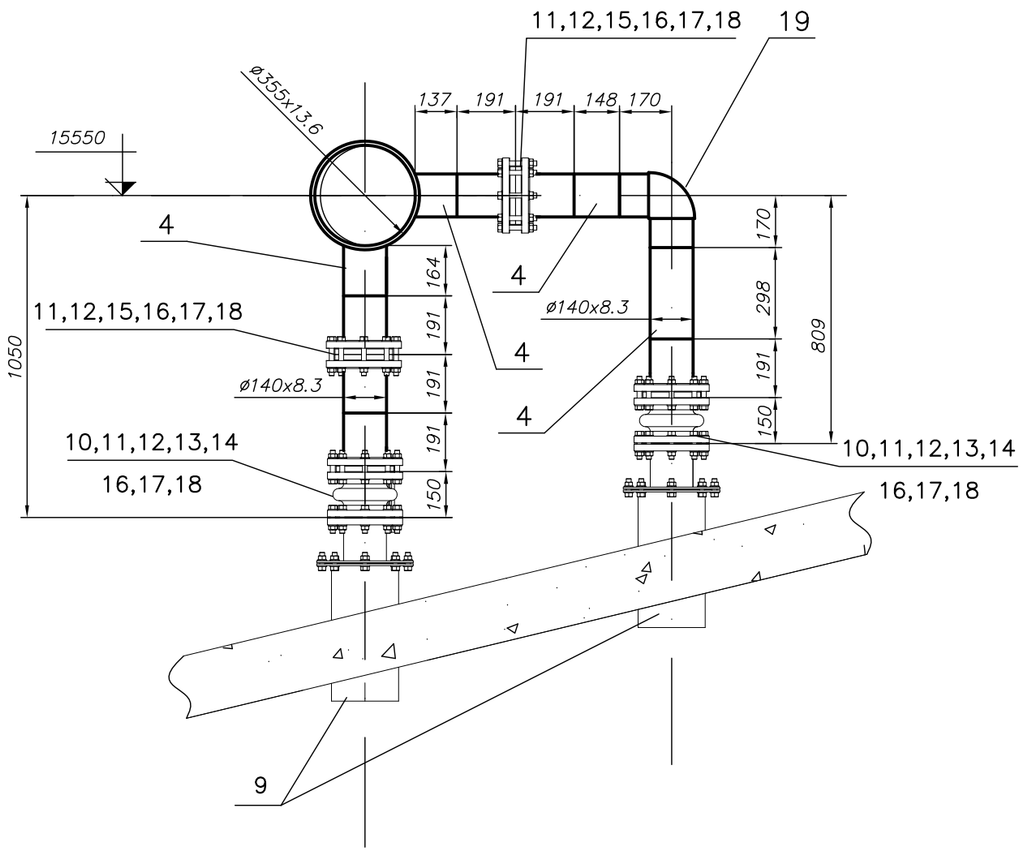

c – c
M 1:20

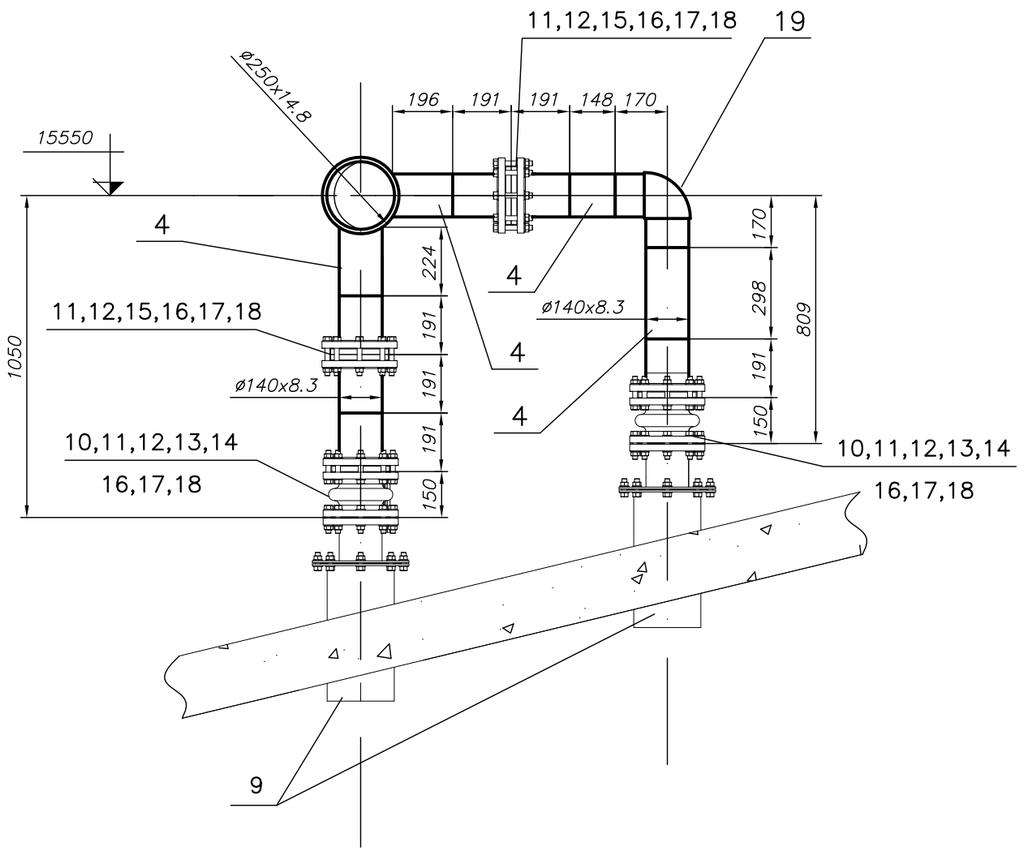

No	Тип Чертеж Стандарт	Наименование	Мярка	Кол.	Материал	един. маса /кг/	обща маса /кг/
19	БДС EN 12201–3	Коляно 90° ; d=140 DN 125; PN 10	бр.	10	PE100	1.68	16.80
18	БДС EN1514–1	Уплътнение 192x141x2	бр.	120	Гума	––	––
17	БДС EN ISO 887	Шайба 16	бр.	960		0.011	10.56
16	БДС EN ISO 4032	Гайка М16	бр.	960	кл. 5	0.033	31.68
15	БДС EN ISO 4014	Болт М16x130	бр.	320	кл. 5.6	0.28	89.60
14	БДС EN ISO 4014	Болт М16x100	бр.	320	кл. 5.6	0.24	76.80
13	БДС EN ISO 4014	Болт М16x65	бр.	320	кл. 5.6	0.16	51.20
12	БДС EN 12201–3	Предфланцова връзка DN 125; PN 16	бр.	120	PE100	0.56	67.20
11	ISO 9624:2008	Фланец свободен DN125; PN16	бр.	120	P235GR	2.19	262.80
10		Гумен компенсатор фланцов DN125; PN10	бр.	20	сборен	12.00	240.00
9	Чертеж No ТП22.08.03.00	Дюзов апарат	бр.	20	сборен	–	–
8	БДС EN 12201–3	Дъно DN 250; PN 10	бр.	1	PE100	2.50	2.50
7	БДС EN 12201–3	Предфланцова връзка DN 400; PN 10	бр.	1	PE100	8.99	8.99
6	БДС EN 12201–3	Преход концентричен ø355 x ø250	бр.	1	PE100	7.50	7.50
5	БДС EN 12201–3	Преход концентричен ø400 x ø355	бр.	1	PE100	8.08	8.08
4	БДС EN 12201–2	Тръба ø140x8.3	л.м.	20	PE100	3.48	69.60
3	БДС EN 12201–2	Тръба ø250x14.8x3000	бр.	1	PE100	33.00	33.00
2	БДС EN 12201–2	Тръба ø355x13.6x3030	бр.	1	PE100	44.54	44.54
1	БДС EN 12201–2	Тръба ø400x15.3x2918	бр.	1	PE100	54.57	54.57

ТОТЕМА - ПРОЕКТ

ТП 22.08.00.00.00

ЧАСТ: Машинно технологична

ОБЕКТ: "Топлофикация Русе" – ЕАД

ПОДОБЕКТ: Сяроочистваща инсталация

Длъжност	Име	Подпис	Дата
Проектант	Василева		03.2020
Проверил	Пиронков		
Р–л напр.	Маринчев		
Р–л договор	Манджуков		
Утвърдил	Манджуков		

Инсталацията за очистване на серни оксиди от димни газове на ПГ No4; No5 и No7

Колектор от полиетилен към рециркулационна помпа №7, тип ПР1250/31.5

Лист	2
Вс.листа	2
Фаза	РП
Мащаб	1:50
Редакция	0
Формат	А2

Изм.	Бр.	Дата	Направено от	Подпис	Проверил	Подпис	Вид на изменението
1							
0							

ТАБЛИЦА НА ИЗМЕНЕНИЯТА

Изм.	Име	Подпис	Име	Подпис
1				
0				
	Строит. част		КИП и А	

Съгласували специалисти /име, подпис/